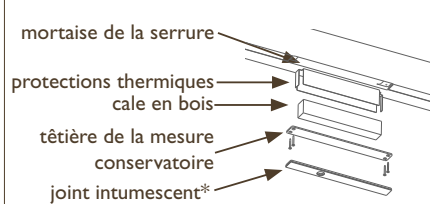
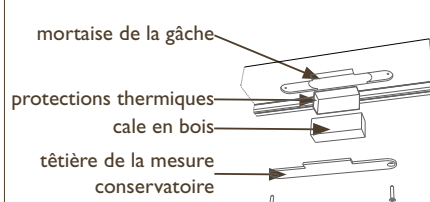
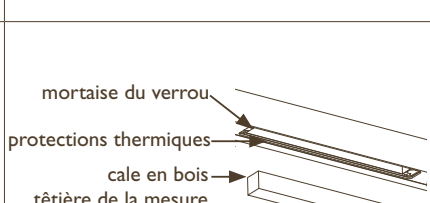


### Mesures conservatoires des organes de verrouillage encastrés sur bloc-porte simple action

Un organe de verrouillage encastré peut être mis en place en traverse haute ou dans le montant fermeture d'huissierie bois du bloc-porte ultérieurement après la pose de ce dernier, grâce à une mesure conservatoire.

**Tableau des serrures, gâches ou verrous pour lesquels une mesure conservatoire est possible**

Cas	Type	Fabricant	Référence	Exemple du dispositif sur huisserie bois	Contrepartie sur vantail ou vantaux
cas A	serrure motorisée	SEVAX	SMA I point	 <p>mortaise de la serrure protections thermiques cale en bois tête de la mesure conservatoire joint intumescent*</p>	contrepartie de la serrure fournie et posée par Polytech
cas B	gâche électrique	EFF EFF	EFF 332	 <p>mortaise de la gâche protections thermiques cale en bois tête de la mesure conservatoire</p>	contrepartie de la gâche fournie et posée par Polytech
cas C	verrou motorisé	EFF EFF	EFF 351-M	 <p>mortaise du verrou protections thermiques cale en bois tête de la mesure conservatoire</p>	contrepartie <b>provisoire</b> à remplacer lors de la mise en place du verrou

\* joint intumescent sur tête à conserver (avec son sens de pose)



**A noter:**

- La gaine électrique est à prévoir pour le passage de câbles
- Les protections thermiques de la mortaise de la serrure, de la gâche ou du verrou sont à replacer lors de la pose de la serrure, de la gâche ou du verrou
- Dans le cas de l'insertion d'un verrou électromécanique EFF 351M, la contrepartie provisoire fournie et posée est à remplacer par la contrepartie correspondant au verrou EFF 351M et délivrée avec celui-ci
- Se référer à la notice du fabricant de l'organe de condamnation et à la notice de pose de la mesure conservatoire RD\_NP\_SA\_MC\_OC\_HB pour ses branchements, sa mise en place et ses réglages

Cas possibles de câblage:

- Câbles avec connecteurs à prévoir lors de l'achat de la serrure SMA I point,
- Câbles à prévoir suivant norme NFS 61-932 (EFF 351M, EFF 332)
- Alimentation à prévoir (voir annexe Ax-07 Organes de verrouillages issue de secours sur blocs-portes simple action E30/EI30)