

POLYFEU 30 SV SA F3D022

EI30 / DAS

**Bloc-porte DAS simple vantail simple action avec
ferme-porte et bandeau encastré sur huisserie bois**

MODE 2



EI30 - CSTB RS15-127



- Ferme-porte + bandeau encastrés
- Recto / Verso
- Simple action
- Plan SVS.61, 62 (Cas ISO)




certificat n°131/16/2081

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 680 kg/m³ avec étanchéité à chaud et avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale montants : 68 x 56 ou 78 x 56 cas ISO Section minimale traverse : 68 x 70 ou 78 x 80 cas ISO	Feuillure minimale montants : 54 x 15 ou 58 x 15 - cas ISO - Feuillure minimale traverse : 54 x 15 ou 58 x 25 - cas ISO -
VANTAIL	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 680 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 50mm d'épaisseur	
	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e		
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte avec point de fermeture articulé par 3 ou 4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur les montants et les traverses haute et basse du vantail.		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,5mm	Côté rotation : 0,5 à 2,5mm	Côté serrure : 0,5 à 3,0mm
	Bas : 0,5 à 9,0mm		
ASSERVISSEMENT	Ferme-porte DORMA ITS 96 2-4 encastré et bandeau encastré DORMA Ventouse intégrée au bandeau, sous tension d'alimentation 24 - 48V, en fonctionnement à rupture (consommation : 1,4W)		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAIL	2576x1100					
HORSTOUT	2639x1186					
PASSAGE RÉEL**	2569x1040					
PASSAGE LIBRE	2569x1074					

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

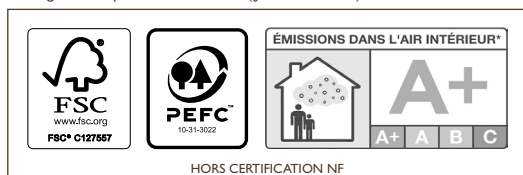

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.I34	Application : 31/08/2016
Version : 1.1	Mise à jour : 04/05/2021

Dimensions validées (mm)					
Produit	Ferme-porte	Hauteur vantail		Largeur vantail	Angle ouverture
		Mini	Maxi		
Bandeau G 96 EMF, 24V ou 48V, rupture : 1,4W					
D3207	ITS96	1840	2576	650 à 1100	120°

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.01 [VI.1]
ORGANES DE FERMETURE POUR SIMPLE VANTAIL	Une serrure 1 point axe à 40, 50 ou 120 ou une serrure électrique ou une serrure à rouleau ou une serrure avec barre anti-panique dans le plus strict respect des articles de la réglementation incendie les autorisant sous certaines conditions.	Ax.10 [VI.1]
OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 50MM	1 à 3 oculi à parclosage bois, avec classement E30 ou EI30	Ax.30 [VI.1]
OCULI ANTI-VANDALISME	1 à 3 oculi à parclosage bois avec classement EW30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [VI.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans le montant rotation	Ax.04 [VI.2]
BOÎTIERS DE CONNEXION	Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)	Ax.06 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION	Verrouillage encastré en traverse haute d'huissérie de type gâche électromagnétique ou serrure motorisée asservie. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique.	Ax.07 [VI.1]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.1]
GRILLE INTUMESCENTE POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 50MM	Dans le respect des exigences relatives à la réglementation incendie en vigueur, une grille de ventilation coupe-feu "VENTILODICE V50" de dimensions maxi 600x600 (Lxl)	Ax.61 [VI.1]
RAINURES SUR HUISSERIE BOIS	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huissérie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités	Ax.75 [VI.2]
MODIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ENTRE BLOCS-PORTES	Les blocs portes sur huisserie bois peuvent être assemblés deux à deux par un de leur montant plat contre plat, par un montant ou par un poteau intermédiaire	Ax.77 [VI.0]
Equipements hors certification NF		
POIGNEE DE TIRAGE	Une poignée de tirage de 1000 mm de hauteur maximum peut être fixée en deux points sur une ou les deux face(s) du ou des vantaux. (Poignée(s) et fixations non fournie)	Ax.78 [VI.1]

La largeur minimale du vantail dépend des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (ferme-porte, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Plans

- SVS.61 Bloc-porte simple vantail Ep.50 simple action avec ferme-porte encastré ITS96 2-4 sur vantail et bandeau G96 EMF sur huisserie bois avec traverse h=70 mm
- SVS.62 Bloc-porte simple vantail Ep.50 simple action avec ferme-porte encastré ITS96 2-4 sur vantail et bandeau G96 EMF sur huisserie bois avec joints isophoniques et traverse h=80 mm